
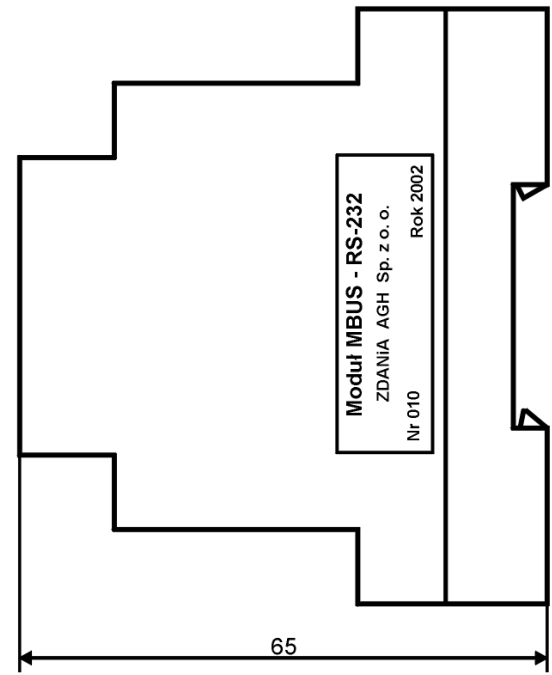


Połączenie z portem szeregowym komputera PC.

Zaciski złącza RS-232:  
 2 - dane odbierane przez komputer  
 3 - dana nadawane przez komputer  
 5 - masa sygnałowa  
 (numery zacisków odnoszą się do złącza 9-zaciskowego)

**UWAGA:**  
 Zaciski łączeniowe modułu zostały zwielokrotnione dla wygody łączeniowej.

<b>Zakład Doświadczalny Aparatury Naukowej i Automatyki d. ZDAN AGH Sp. z o. o.</b>	
<b>System iBAsE™</b>	Rysował: J. Saferna
Aplikacja konwertera <b>MBUS - RS-232</b>	Rysunek nr 002
	Kraków 21.02.2002

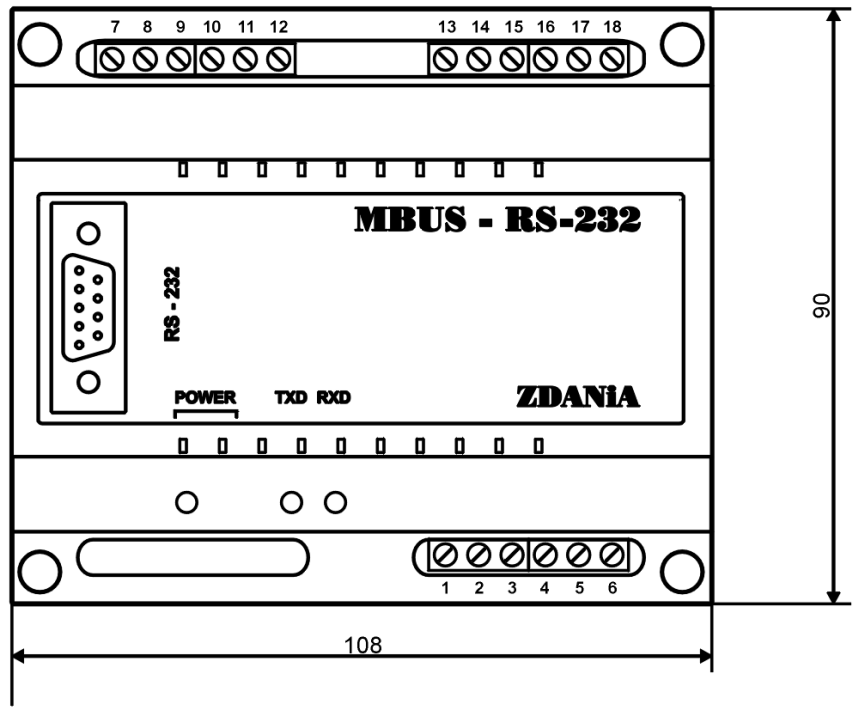

Zakład Doświadczalny Aparatury Naukowej i Automatyki d. ZDAN AGH Sp. z o. o.	
<b>System iBAsE™</b>	Rysował: J. Saferna
Wymiary konwertera MBUS - RS-232	Rysunek nr 001
	Kraków 21.02.2002